
ALLEGATO 1 INDIVIDUAZIONE DEI GIUNTI STRUTTURALI

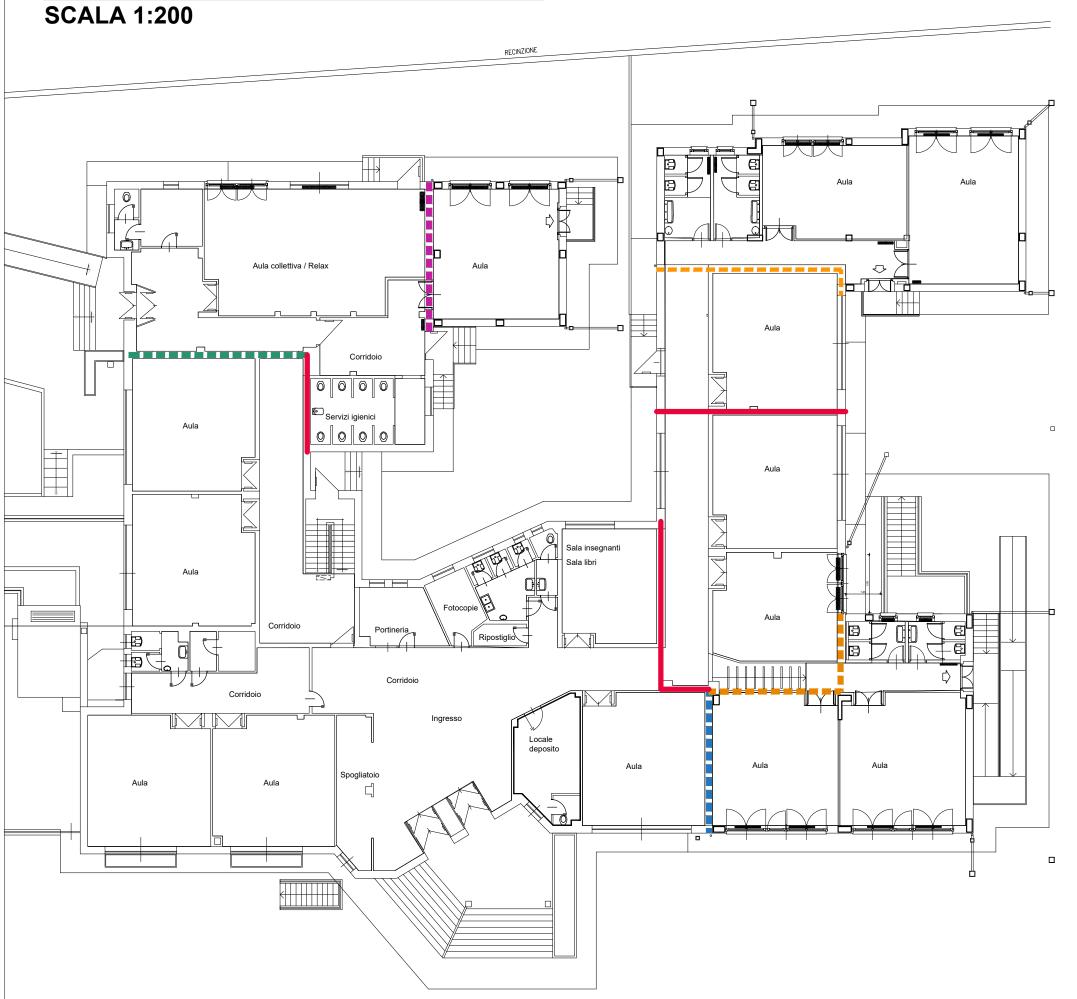

Assenza di giunto strutturale
Giunto di 30cm tra i pilastri (si riduce a 2cm a livello cornicione)
Giunto di 2-3 cm tra i pilastri realizzato con tavella in laterizio*
Giunto di 20cm tra i pilastri*
Giunto di 2-3 cm tra i pilastri*

^{*} Giunto a livello solai non rilevato